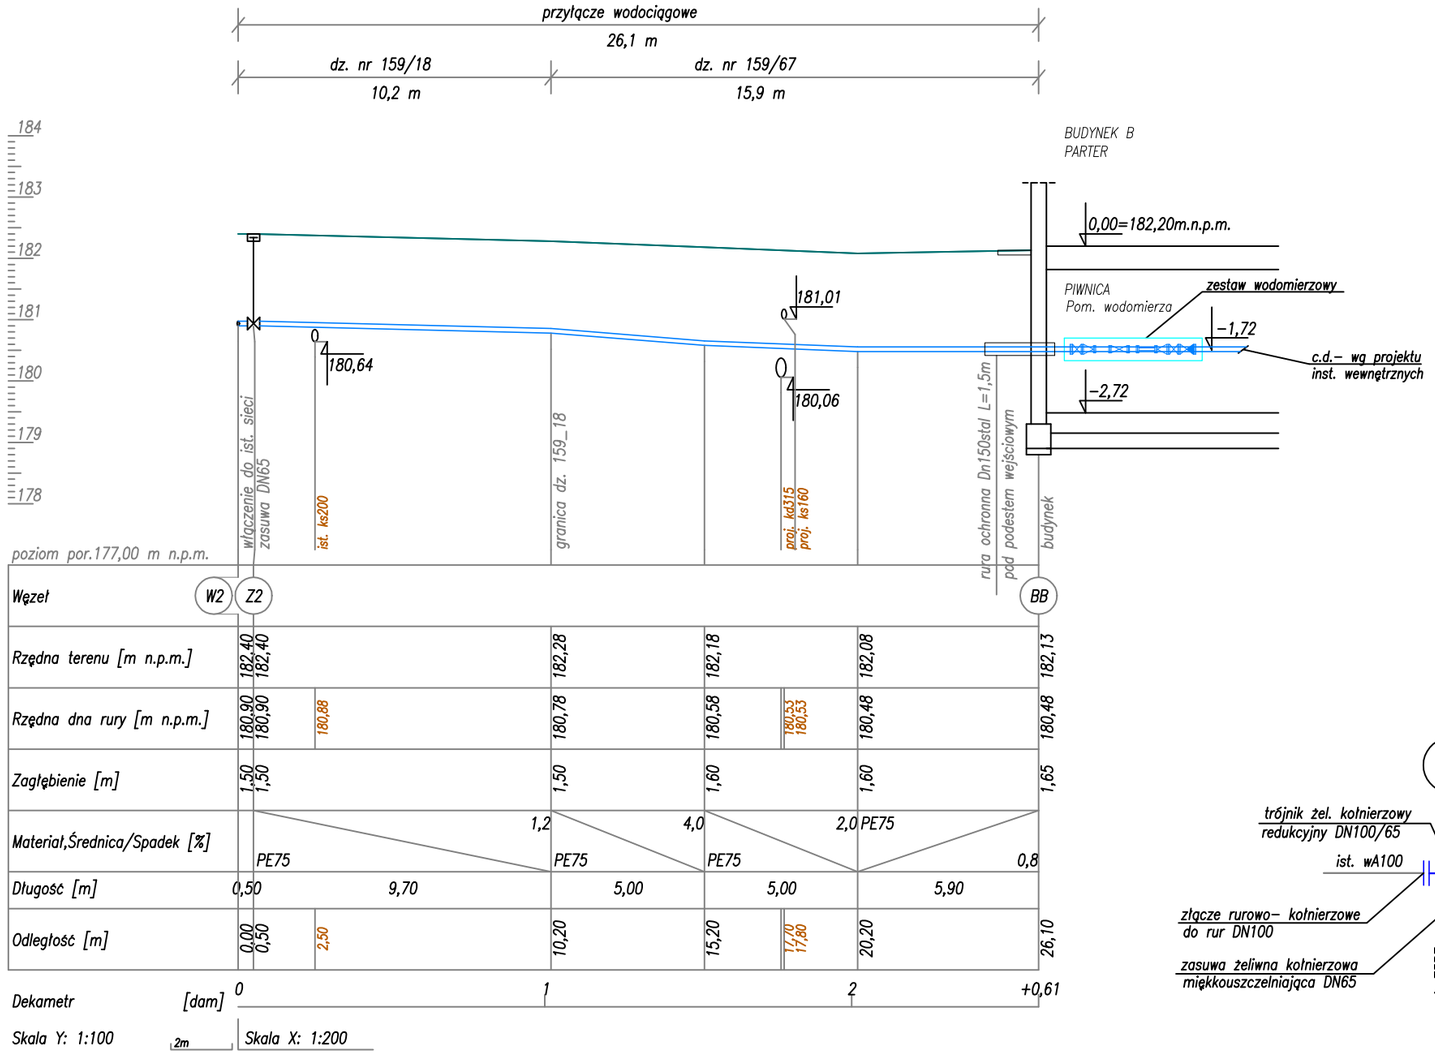

SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

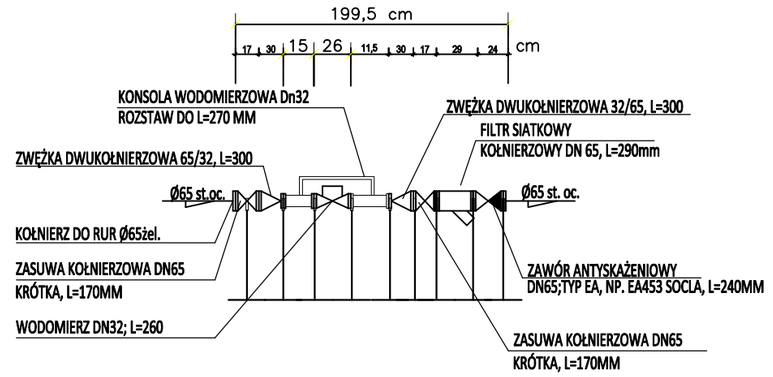

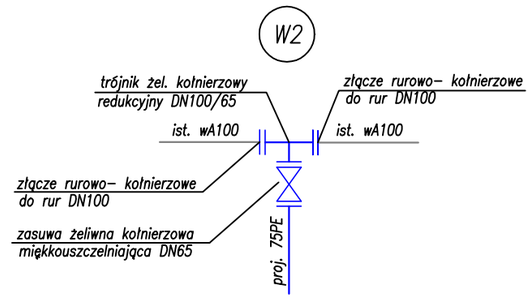

UWAGI:

1. Domyślnym materiałem na przewody grawitacyjne ułożone wykopowo są rury do kanalizacji zewnętrznej PVC-U lite
   Domyślnym materiałem na przewody wodociągowe są polietylenowe PE100 SDR17 PN10 posiadające atest PZH
2. Na projektowanej instalacji kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek bet. DN1200, zwieńczenie studzienek klasy D400
3. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie moga być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
   Głębokość posadowienia obliczono metodą interpolacji wykorzystując podane rzędne studziene i przewodów na mapie do celów projektowych.
4. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
5. Potwierdzić rzędne studzienek z mapą do celów projektowych
6. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
7. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
8. Rzędne istniejących włazów i studni poddać regulacji wysokościowej do projektowanego terenu

PROKART

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
83-300 KARTUZY ul. RYNEK 4
TEL. (58) 681-37-22 KOM. 607-218-510

SIERPIEŃ 2021

SKALA 1:200/100

PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA SANITARNA

DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE ORAZ DWA ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ I UKŁAD DROGOWY

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Kościerzyna, ul. Tomasza Rogali, działka nr 159/67, obręb 05

INWESTOR:
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 5d 83-400 Kościerzyna

TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU B

PROJEKTANT: BR. SANITARNA	mgr inż. KRYSTIAN GŁODOWSKI upr. nr POM/0303/PBS/16		NR RYS. WK-02
SPRAWDZAJĄCY: BR. SANITARNA	mgr inż. MICHAŁ FORMELA upr. nr POM/0042/POOS/13		